
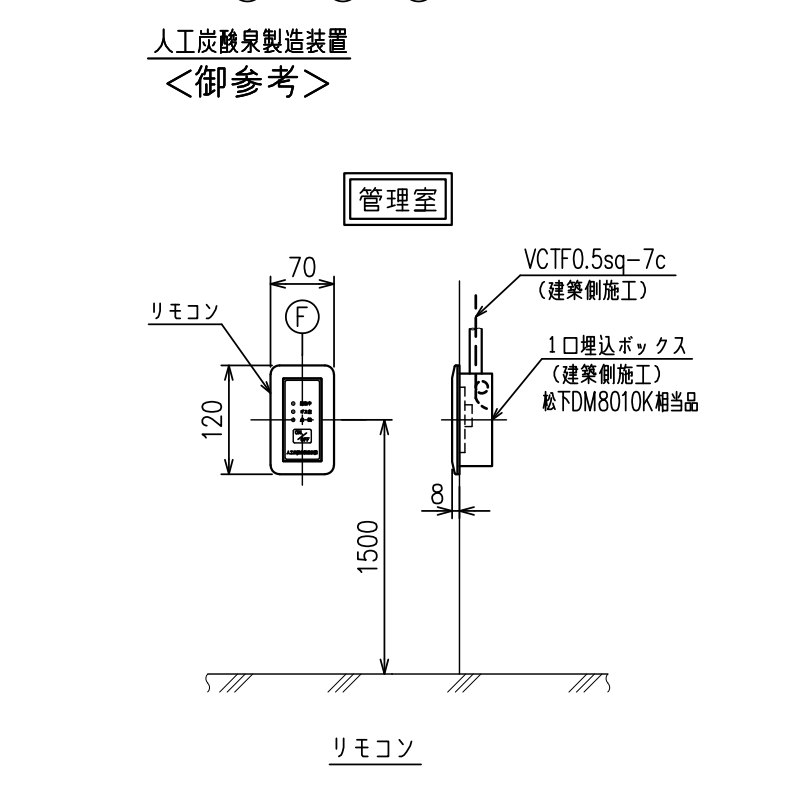


必要設備 (客先御手配)

① ろ過水	50A HTVPorVP FL+1500 バルブ取付 水量240L/min以上 水圧0.12~0.2MPa 水温38~43℃
② 人工炭酸泉	50A HTVPorVP FL+1500 バルブ取付
③ 炭酸ガス	15A Cu管 FL+1000 (装置側) バルブ取付 炭酸ガス流量 最大190L/min 炭酸ガス圧力0.5MPa (装置入口にて)
④ 排水	20A
⑤ 電源	AC200Vx3φx4.1kW
⑥ 電源	AC100Vx1φx0.8kWx2ヶ口 FL+1000コンセント (ポンベ側)
⑦ リモコン用信号線	下記どちらかを設置 ① リモコン VCTF0.5sq-7c 付属リモコン側：1ヶ口 埋込ボックス FL+1500 (管理室) ② 一括警報盤 (客先御手配) VCTF0.5sq-4c (無電圧α接点)

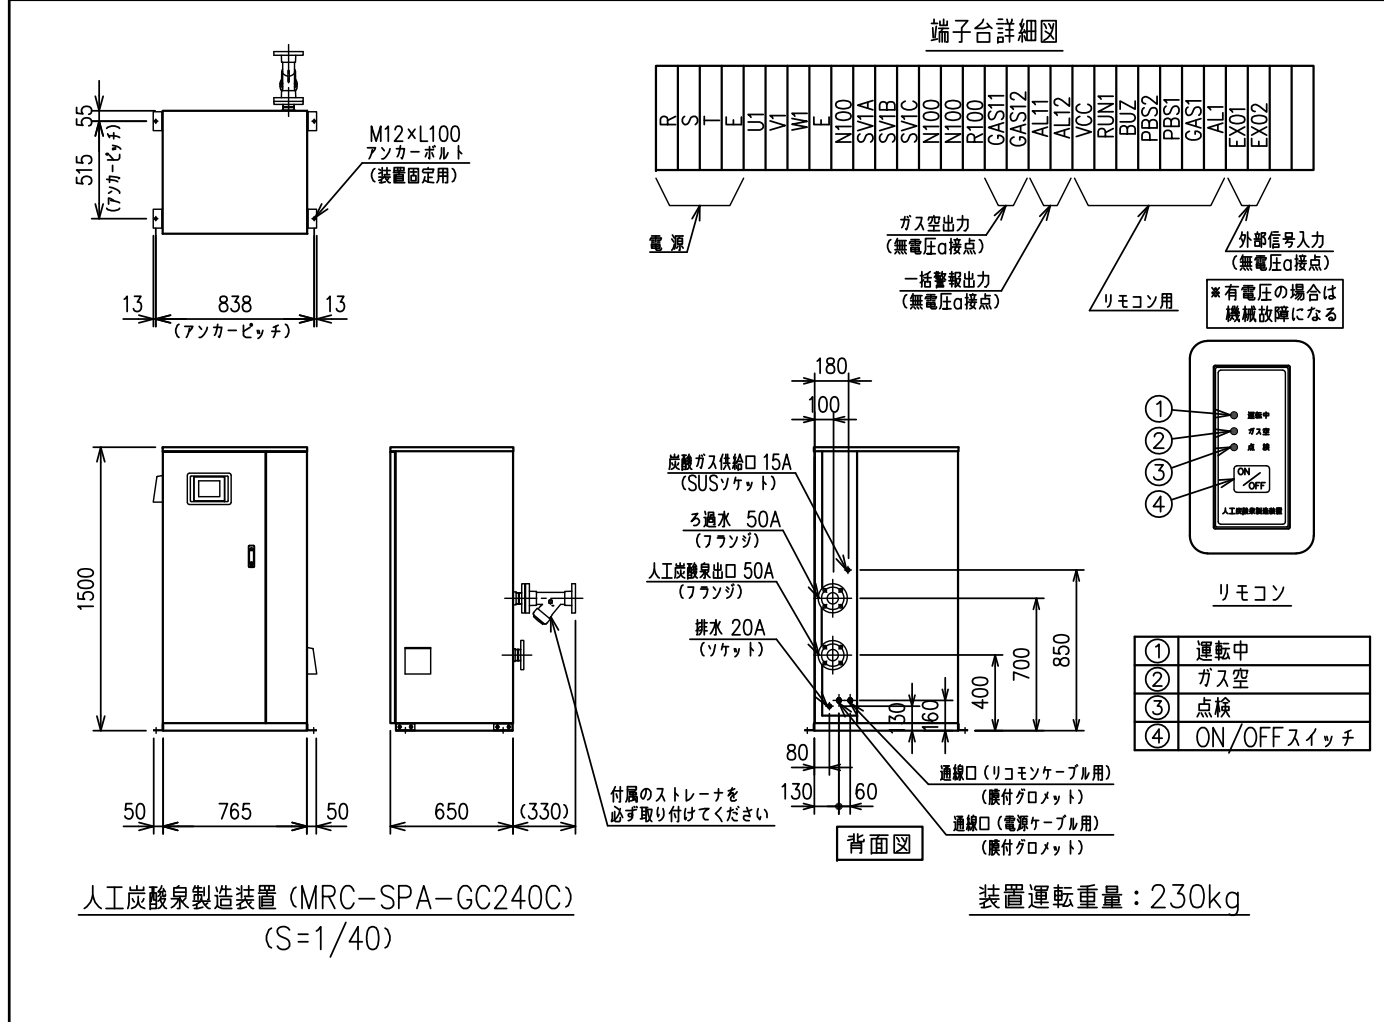

MITSUBISHI CHEMICAL AQUA SOLUTIONS CO.,LTD.

人工炭酸泉製造装置  
MRC-SPA-GC240C 設置参考図

SCALE	1/50	DATE	2017. 4. 1
APPROVED BY	Y.N	DESIGNED BY	T.OKUMURA
CHECKED BY		DRAWN BY	M.TAKAHASHI
DWG.NO.	3-PC-00902 ①		

△					
△					
△	一部訂正			T.O	'24. 4.16
NO.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	REVISED	DATE
REVISIONS					