
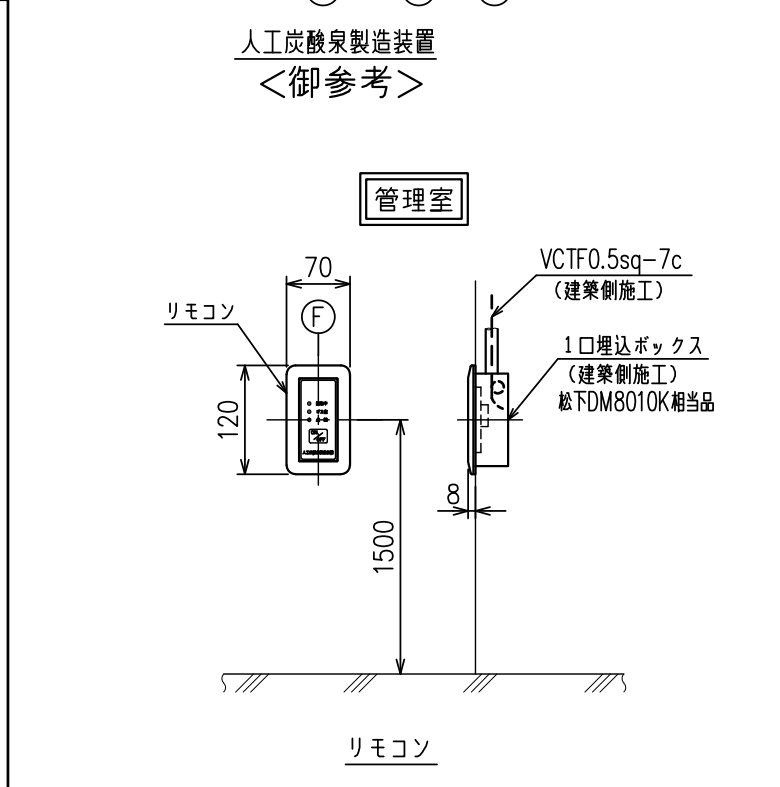


必要設備 (客先御手配)

①	ろ過水	32A HTVPorVP FL+1500 バルブ取付 水量70L/min以上 水压0.12~0.2MPa 水温38~43℃
②	人工炭酸泉	32A HTVPorVP FL+1500 バルブ取付
③	炭酸ガス	15A Cu管 FL+1000 (装置側) バルブ取付 炭酸ガス流量 最大56L/min 炭酸ガス圧力0.5MPa (装置入口にて)
④	排水	20A
⑤	電源	AC200Vx3φx1.5kW
⑥	電源	AC100Vx1φx0.8kWx2ヶ口 FL+1000コンセント (ボンベ側)
⑦	リモコン用信号線	下記どちらかを設置 ① リモコン VCTF0.5sq-7c 付属リモコン側：1ヶ口 埋込ボックス FL+1500 (管理室) ② 一括警報盤 (客先手配) VCTF0.5sq-4c (無電圧α接点)

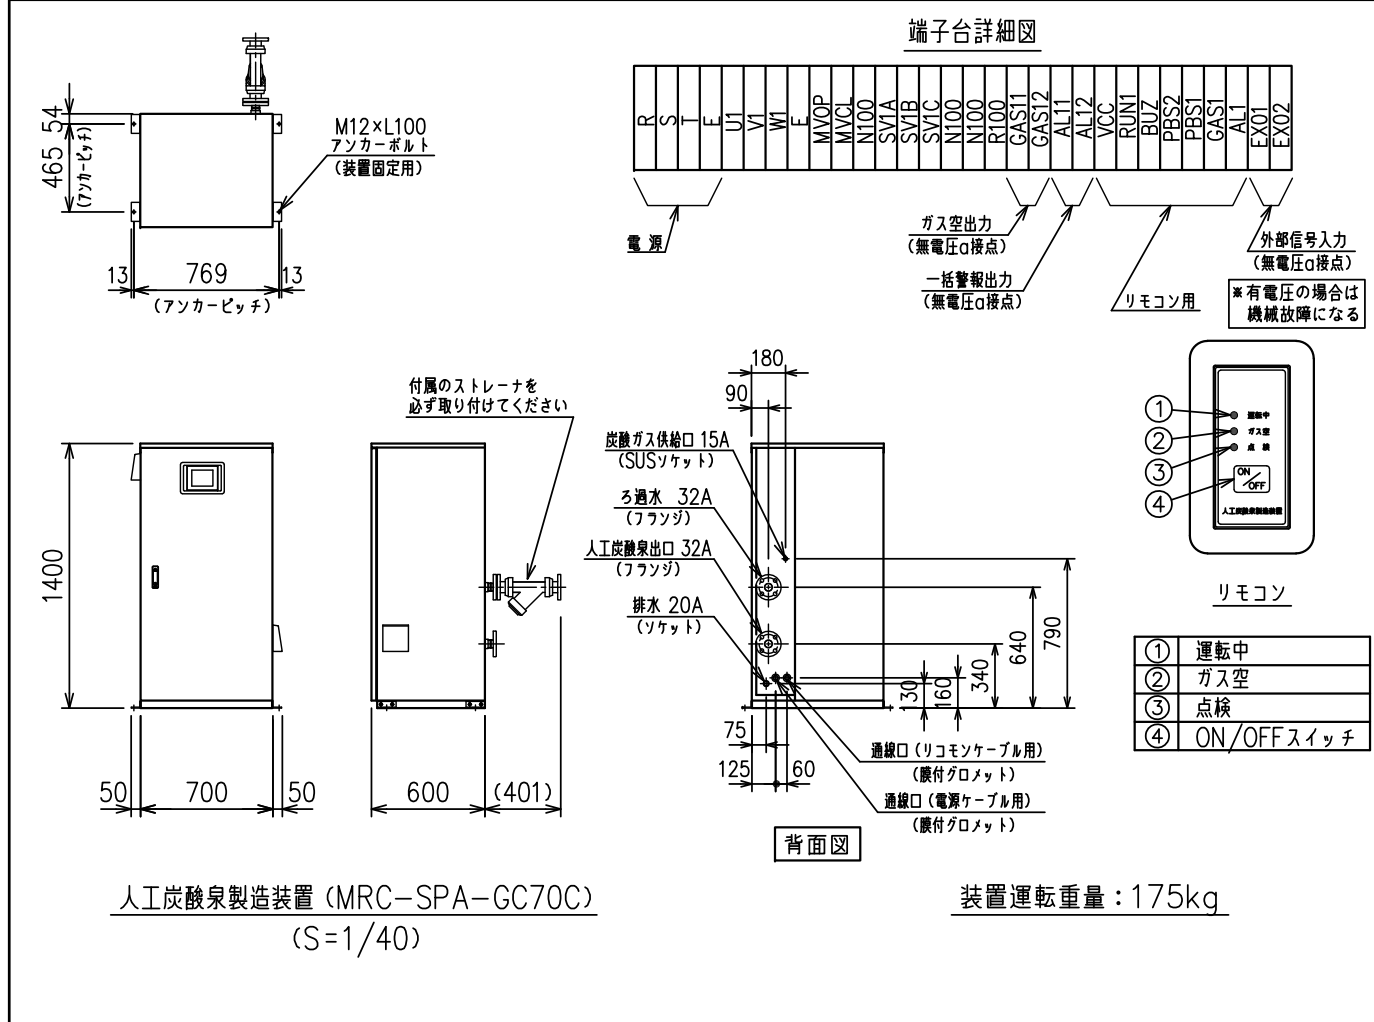

MITSUBISHI CHEMICAL AQUA SOLUTIONS CO.,LTD.

人工炭酸泉製造装置
MRC-SPA-GC70C 設置参考図

SCALE	1/50	DATE	2015.10.14
APPROVED BY	Y.N	DESIGNED BY	T.OKUMURA
CHECKED BY		DRAWN BY	M.TAKAHASHI
DWG.NO.	3-PC-00898		

NO.	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	REVISED	DATE
△	一部訂正			T.O	'24. 4.16
△	ストレーナ変更	Y.N		T.O	'19. 2.25
△	一部訂正	Y.N		T.O	'18. 2. 1

REVISIONS